

„KINNITAN“

” ” 2021

Tulekahju korral tegutsemise plaan

PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA

PÄRNU TN 18, PAIDE LINN, JÄRVA MAAKOND



2021

Sisukord

1.	Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus	4
1.1	Üldosa	4
1.2	Töötajate kohustused	4
1.3	Juhtkonna ja tuleohutuse eest vastutava isiku kohustused	5
1.4	Asutus	5
1.5	Ehitise kasutusvaldkond	5
1.6	Töörežiim.....	5
1.7	Hoones viibivate inimeste arv	6
2.	Hoone üldiseloomustus	6
2.1	Üldpind	6
2.2	Tulepüsivusklass ja tuletõkkeseksioonid.....	6
2.3	Ventilatsioon.....	6
2.4	Elekter.....	6
2.5	Küte	6
2.6	Valve.....	6
2.7	Evakuatsiooniteed ja -pääsud	7
2.8	Esmased tulekustutusvahendid	8
2.9	Tulekustutustekk.....	10
2.10	Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS).....	10
2.11	Suitsuärastus	12
2.12	Tuletõrje veevarustus.....	12
2.13	Suitsetamise kord.....	12
2.14	Esmaabivahendid.....	13
2.15	Ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkus	13
2.16	Põlevmaterjalid ja ohtlikud ained	13
2.17	Tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid ning tulekahju vältimine.....	13
3.	Evakuatsioon	14
3.1	Tegutsemine evakuatsiooni korral.....	14
3.2	Evakuatsiooni liidri ülesanded.....	15
3.3	Loendus	15
3.4	Evakuatsioonijuhi kohustused evakuatsiooni korral	15
3.5	Keelatud on:.....	15
4.	Tegutsemine tulekahju korral.....	16

5.	Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised	17
5.1	Päästemeeskonna saabudes peab evakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama:	17
6.	Evakuatsioonijuhtide ja evakuatsiooni liidrite kontaktid	18
6.1	Evakuatsioonijuht:	18
6.2	Evakuatsiooni liider/liidrid:	18
6.3	Muud olulised kontaktid:	18
7.	Igaaastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus	19
7.1	Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse täitmise kord	19
7.2	Iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse tabel	19
LISA 1		20
LISA 2		24

1. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

1.1 Üldosa

1.1.1 **Paide Muusika- ja Teatrimaja** (edaspidi Hoone) tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärgiks on reeglite kehtestamine tulekahju ennetamiseks, kahjude ärahoidmiseks ja kahjustuste likvideerimiseks ning tulekahjusituatsioonis tegutsemiseks, et tagada hoone töötajate ja seal viibivate inimeste kiire, ohutu ja tulemuslik tegevus tulekahju korral, ohu avastamisel, päästeteenistuse ja hoones viibivate isikute teavitamisel ning evakueerumisel, ohu ja kahjustuste leviku piiramisel ning esmaste tulekustutusvahendite kasutamisel.

1.1.2 Plaaniga määratakse kindlaks tegevus tulekahju tekkimisel ja evakuatsiooni nõuded hoone ruumides ja territooriumil.

1.1.3 Käesolevas plaanis (punktides 6.1 ja 6.2) määratakse evakuatsioonijuht ja evakuatsiooni liidrid ning nende ülesanded evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemisel.

1.1.4 Kõik Hoone töötajad peavad käesoleva plaaniga tutvuma.

➤ **Töötajat, kes ei ole tutvunud tuleohutusvaldkorra nõuetega, ei tohi tööle lubada!**

1.1.5 Käesolev plaan kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele:

- tegevuse või protsessi reglemendi ja töötingimuste muutumisel;
- tulekahju või muu õnnetuse toimumisel objektil;
- plaani koostamisel aluseks olnud õigusakti(de) muutumisel;
- uute päästevahendite kasutuselevõtmisel;
- tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
- riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel.

1.1.6 Juhendi muudatustest tuleb teavitada kõiki hoones töötajaid.

1.2 Töötajate kohustused

Töötajad on kohustatud:

- järgima kõiki tuleohutusnõudeid, mis on sätestatud kehtivates õigusaktides;
- jälgima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadmete ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust;
- tagama seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning tuletöö tegemisel ohutuse inimese elule, varale ja keskkonnale;
- rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju;
- tagama ohutu evakuatsiooni;

- teavitama isikute elu ja tervist ähvardavast ohust oma otsest juhti ning Häirekeskust 112;
- rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid;
- teadma oma kohustusi tulekahju korral;
- abistama riiklikku järelevalvet teostavat ametiisikut igakülselt järelevalve teostamisel ja tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni tulekahju tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
- täitma riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutusi tähtaegselt.

1.3 Juhtkonna ja tuleohutuse eest vastutava isiku kohustused

Juhtkond ja tuleohutuse eest vastutav isik on kohustatud:

- korraldama töötajatele enne tööle asumist või töö vahetamist töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse ning vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta;
- tutvustama töötajale tuleohutusnõudeid lähtuvalt tema töö iseloomust ja -kohast ning kontrollima nende täitmist;
- tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse;
- teavitama töötajaid võimalikust tuleohust ning tulekahju vältimise meetmetest.

1.4 Asutus

Hoone omanik ja valdaja: **Paide Linnavalitsus**

Aadress: **Pärnu tn 18, Paide linn, Järva maakond**

Tuleohutuse eest vastutav isik: **Martha-Beryl Grauberg**, tel 53449978 e-mail: martha.grauberg@pamt.ee

1.5 Ehitise kasutusvaldkond

- Meelelahutushoone (teater, kino, ööklubi, rahvamaja, kontserdimaja) – vastavalt Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ liigitub Hoone „IV kasutusviis“ (suurte rahvahulkade kogunemishooned) alla.

1.6 Töörežiim

- Hoone on avatud E-P kell 8.00 – 22.00, erinevate ürituste raames võib hoone olla kauem avatud.

1.7 Hoones viibivate inimeste arv

- Maksimaalselt võib hoones ühel ajahetkel olla kuni 1250 inimest.

2. Hoone üldiseloomustus

2.1 Üldpind

Hoonel on neli maapealset korrust ja üks keldrikorrus. Hoone suletud netopind on 5560 m².

2.2 Tulepüsivusklass ja tuletõkkeseksioonid

- Hoone tulepüsisivusklass on TP-1.
- Hoone on jagatud nõuetekohaselt tuletõkkeseptsioonideks.

2.3 Ventilatsioon

2.3.1 Hoones on sundventilatsioon.

2.4 Elekter

2.4.1 Hoone peaelektrikilp asub keldrikorrusel.

2.4.2 Elektrikilbile ligipääsu ning vajadusel väljalülitamise organiseerib evakuaatsiooni juht, tema poolt määratud isik või päästemeeskonnajuht.

2.5 Küte

2.5.1 Hoones on kaugküte. Soojasõlm asub keldrikorrusel.

2.6 Valve

2.6.1 Tööajal toimub Hoones korra jälgimine personali poolt.

2.6.2 Töövälisel ajal kasutatakse tehnilist valvet (G4S Eesti AS).

2.7 Evakuatsiooniteed ja -pääsud

2.7.1 Kõik evakuatsiooniteed ja -pääsud on tähistatud evakuatsioonimärgistustega.



Foto. Evakuatsiooni märgistus (väljapääs noolega näidatud suunas) näidis.

2.7.2 Evakuatsiooniteedel olevaid uksi on võimalik avariiolukordades üldjuhul avada ilma võtmeta.

2.7.3 Evakuatsiooniteede ning -pääsude asukohad on joonistena esitatud käesoleva dokumendi lisa 1.

- **Hoonest evakueerudes tuleb kasutada kõige ohutumat ja lähimat evakuatsiooniteed!**
- **Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral!**

2.8 Esmased tulekustutusvahendid

2.8.1 Hoones on 6 kg ABC-pulberkustutid ja 2 l rasvakustuti (kohvik).



Foto. 6 kg ABC-pulberkustuti näidis.

A - klass - tahkete ja põlemisel hõõguvate ainete kustutamiseks (puit, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);

B - klass - põlevvedelike ja põlemisel sulavate ainete kustutamiseks (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasv, enamik plaste jms);

C - klass - põlevgaaside kustutamiseks (metaan, propaan, atsetüleen, vesinik jms);

D - klass - metallide kustutamiseks (alumiinium, magneesium, naatrium, kaalium, titaan jms);

F - klass – toiduõlide ja rasvade kustutamiseks.



2.8.2 Esmased tulekustutusvahendid paiknevad evakatsiooniteedel või nende lähistel (vt lisa 1).

- Esmased tulekustutusvahendid peavad olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadavad, neid ei tohi mistahes esemetega varjata ja nendele ligipääs peab olema tagatud pidevalt!

NÕUANDED TULEKUSTUTI KASUTAMISEKS

ÕIGE

VALE



ÄRA HAKKA KUSTUTAMA VASTU TUULT



KUSTUTA LEEGI JALGA, MITTE LATVA



ÄRA KUSTUTA TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTA ÄÄREST



ÕLI- VÕI BENSIINILEEKI HAKKA LÄMMATAMA MADALALT LEEGI SISSE



PISIPÕLENGU PUHUL ÄRA LASE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS



SUURE TULE KORRAL ON PAREM LASTA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA

2.9 Tulekustutustekk

Hoone kohvikus on tulekustutustekid, mis sobivad põlema läinud poti või panni kustutamiseks ja ruumides tekkinud tulekolde summutamiseks.

Tulekustutusteki kasutamine:

- Tõmba tulekustutustekk kaitsekotist välja ja raputa vaip lahti.
- Haara teki servadest nii, et see kaitseks käsi ja nägu.
- Lähene põlevale kohale hoides tekki enda ees ja sirgetel kätel.
- Paigalda tekk rahulikult põlemiskoha peale ja jäta ta sinna kuniks oled veendunud, et tuli on kustunud.
- Ära tõsta tekki kohe ega kohenda, sest tulekoldesse hapniku pääsemisega lahvatab tuli uuesti põlema.



Foto. Tulekustutusvaip

2.10 Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)

2.10.1 Tulekahju kiire avastamise tagab automaatne adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS). Süsteem võimaldab teha kindlaks tulekahju täpse füüsilise asukoha aadressina: hoone, korrus, ruum, seadme aadress.

2.10.2 Häire kuvatakse keskseadme paneelile. Paiknemisskeemid, kasutusjuhendid ja hoolduspäevikud asuvad keskseadme juures, mis asub esimesel korrusel infolaua juures seinal.



Foto. Hoone ATS keskseade.

ATS-ga on kaetud kogu hoone, st et tulekahju alarmseadmed on paigaldatud ehitise ruumidesse, kus pidevalt töötatakse. Süsteemi hooldab G4S Eesti AS.

2.10.3 Tulekahju avastamise korral, kas anduri poolt või saades signaali tulekahju teatenupult, toimuvad ATS süsteemi poolt järgmised tegevused:

- tulekahjuteade kuvatakse ATS süsteemi keskseadmele;
- häireedastus alarmseadmetega;
- häireedastus Häirekeskusesse;
- häireedastus turvafirmasse.



Foto. Hoone tulekahju teatenupp.

- **Tulekahju teatenuppudele peab olema tagatud pidev ligipääs, ning neid ei tohi mistahes esemetega varjata.**

2.11 Suitsuärastus

2.11.1 Vajadusel toimub suitsu ja soojuse eemaldamine loomulikul teel uste ning akende kaudu.

- **Suitsu ja soojuse eemaldamine hoonest toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel!**

2.12 Tuletõrje veevarustus

2.12.1 Tuletõrje veevarustus on tagatud läbi Hoone läheduses asuvate tuletõrjehüdrantide (lähimad Pärnu tn ääres ja Aiavilja – Pärnu tn nurgal, kaugused Hoonest umbes 150 meetrit), mis on vastavalt märgistatud.

2.13 Suitsetamise kord

2.13.1 Hoones on suitsetamine keelatud (v.a. teisel korrusel lava taga suitsetamise ruumis).

2.14 Esmaabivahendid

2.14.1 Esmaabikomplekt asub: esimesel korrusel infolaua juures.

2.15 Ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkus

2.15.1 Hoones ei toimu tule- ja plahvatusohtlikke tegevusi ega protsesse.

2.16 Põlevmaterjalid ja ohtlikud ained

2.16.1 Märkimisväärses koguses põlevmaterjali ega ohtlikke aineid Hoones ei ladustata.

2.17 Tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid ning tulekahju vältimine

2.17.1 Hoone tõenäolisemad tulekahju stsenaariumid:

- Ei peeta kinni tuleohutusnõuetest – viiakse läbi iga-aastaseid koolitusi, samuti juhendatakse uusi töötajaid tööle asumisel. Ühtlasi tutvustatakse kõigile töötajatele käesolevat plaani.
- Esineb elektrisüsteemi rikkeid – elektriseadmete rikete vältimiseks viiakse ehitises (vastavalt Elektriohutusseadusele) läbi käidukorraldused. Töö lõppedes lülitatakse välja kasutatud elektriseadmed (sh põhitegevuses mittekasutatavad seadmed, nagu raadiod jms).
- Eiratakse suitsetamise korda – hoones on suitsetamine keelatud (v.a. teisel korrusel lava taga suitsetamise ruumis).
- Tuletöö tegemisel ei peeta kinni tuleohutusnõuetest – tuletöö tegija peab olema läbinud tuletööde koolituse ja omama tuletöötunnistust.
- Toimub tahtlik süütamine – otsene ennetamine on keeruline, ohtu aitab minimeerida töötajate tähelepanelikkus kahtlaselt käituvate isikute osas.
- Hoonele mõjuvad loodusjõud (äike jms) – Hoone tehnosüsteemid hoitakse pidevalt töökorras.

3. Evakuatsioon

- Evakuatsioon on inimeste sunnitud väljumine ruumist, ehtisest või teatud alalt ohutusse kohta tulekahju või muu õnnetuse või ohu puhul.

3.1 Tegutsemine evakuatsiooni korral

3.1.1 Evakuatsiooni märguanne on:

- ATS häirekellade teistkordne rakendumine;
- ATS häirekellade pikaajaline rakendumine (üle 60 sekundi);
- tulekahju avastanud isiku suuline märguanne.

- **Otsese ohu korral inimese elule või tervisele tuleb evakuatsiooni alustada märguannet ootamata!**

3.1.2 Evakuatsiooni otsuse võtab tulekahju korral vastu hoone evakuatsioonijuht, kes on määratud vastavalt käesoleva plaani punktil 6.1. Kiiresti areneva õnnetuse korral tuleb ohukoldest alustada evakuatsiooni ilma korraldust ootamata.

3.1.3 Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab mistahes ohu poolt kõige suurem oht: esmajärjekorras tuleb inimesed põlevast ruumist, seejärel pealmistest ning külgnevatest ruumidest ning pärast seda (võimalusel toimub evakuatsioon kõikidest tsoonidest üheaegselt) kogu Hoones olevad inimesed. Evakueerumisel Hoonest tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid.

3.1.4 Hoonest väljudes tuleb koguneda koheselt kogunemiskohta. **Kogunemiskoht asub Hoone kõrval parklas.** Juhul, kui kogunemiskoht on kujunenud inimestele ohtlikuks, määrab evakuatsioonijuht uue kogunemiskoha.



Foto. Hoone evakuatsioonijärgne kogunemiskoht

3.1.5 Tulekahju avastamisest alates tuleb võimalusel korraldada tulekustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate poolt, kes ei ole hõivatud inimeste evakueerimisega. Hilisem varade ohutusse kohta toimetamine võib toimuda ainult kustutus- ja päästetööde juhi loal.

3.2 Evakuatsiooni liidri ülesanded

3.2.1 Evakuatsiooni liidri ülesanded on võimaluse korral järgmised:

- alustada evakuatsiooni märguande saamisel oma evakuatsioonialas viibivate isikute evakuatsiooni (võimaluse korral abistades ka mujal Hoonest viibivaid inimesi);
- kontrollida võimaluse korral üle kõik oma evakuatsioonialas asuvad ruumid;
- pidada arvestust evakueeritute üle;
- viia läbi kogunemiskohas oma evakuatsioonialalt evakueerunud inimeste loendus ja anda loenduse tulemused edasi evakuatsioonijuhile.

3.3 Loendus

3.3.1 Loenduse eesmärk on selgitada, kas kõik evakuatsioonialas viibinud inimesed on Hoonest väljunud.

3.3.2 Kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja/või suitsu tiheduse tõttu, siis tuleb sellest koheselt teavitada evakuatsioonijuhti ja Häirekeskust telefonil 112 ning päästemeeskonna saabudes päästetööde juhti.

3.3.3 Evakuatsioonijuhile edastatakse andmed ka Hoonest väljuma keeldunud inimeste kohta.

3.4 Evakuatsioonijuhi kohustused evakuatsiooni korral

3.4.1 Evakuatsioonijuhi põhiülesanded on järgmised:

- korraldada häire õigsuse kontroll ning koguda sündmuse kohta informatsiooni;
- tagada inimeste varajane teavitamine tekkinud ohust kogu hoone/territooriumi ulatuses;
- kontrollida, kas hädaabikõne on tehtud;
- suunata inimesi hoonest välja kogunemiskohta;
- korraldada ohualale sisenemise keelamine/takistamine;
- võtta evakuatsiooni liidritelt vastu andmed loenduse kohta;
- võtta vastu päästetehnika ja edastada päästetööde juhile teavet tulekahju asukohast, tule kustutamiseks võetud meetmetest, ohus olevatest inimestest, plahvatusohtlike ja põlemisel mürgiseid gaase eralduvate ainete olemasolust jms;
- abistada võimaluste piires päästemeeskonda päästetööde läbiviimisel.

3.5 Keelatud on:

- Eirata evakuatsiooni alustamise käsku;
- Siseneda suitsu- ja tulekoldesse;
- Lahkuda kogunemiskohast ilma loata;
- Siseneda hoonesse ilma vastava loata.

4. Tegutsemine tulekahju korral

	Tegevus	Tegutsemise kirjeldus ja järjestus	Täitja
1	Häire õigsuse kontroll	Kontrollida häire põhjust, tulekahju avastamisel lülitada sisse tulekahju alarm (kui häirekellad ei ole rakendunud) ning koheselt teavitada Häirekeskust telefonil 112.	Evakuatsioonijuht Tulekahju avastanud isik
2	Sündmusest teatamine	ATS häire korral informeerida võimalusel vastava ala evakuatsiooni liidrit ja tuleohutuse eest vastutavat isikut.	Evakuatsioonijuht
3	Inimeste evakueerimine Hoonest	Evakuatsiooni märguande saamisel viia või suunata viivitamatult kõik inimesed ohutult ehitisest välja. Kontrollida, et uksed ja aknad oleksid suletud.	Evakuatsioonijuht ja liider; uste/akende kontrolli puhul hoone kõik töötajad
4	Evakueeritute loendamine	Kogunemiskohas läbi viia oma vastutusala inimeste loendus ja anda loenduse tulemused edasi evakuatsioonijuhile.	Evakuatsiooni liider, evakuatsioonijuht
5	Tulekahju kustutamine päästeteenistuse saabumiseni	Tulekahju avastamisest alates korraldada <u>võimalusel</u> tule kustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate abiga, kes ei ole hõivatud inimeste evakueerimisega. Tulekahju kustutamiseks kasutada kõiki hoones olevaid tulekustutusvahendeid.	Evakuatsioonijuht Evakuatsiooni liider Võimalusel ka teised hoone töötajad
6	Päästemeeskonnale sündmuse tutvustamine ja osalemine päästetööde staabis	Minna vastu päästemeeskonnale, kirjeldada sündmust ja asukohta. Anda päästetööde juhile loenduse tulemused, olla valmis osalema päästetööde staabis.	Evakuatsioonijuht või tema poolt määratud isik
7	Tehnosüsteemide väljalülitamine	Organiseerida vajadusel tehnosüsteemide väljalülitamised.	Evakuatsioonijuht või tema poolt määratud isik

5. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised

5.1 Päästemeeskonna saabudes peab evakuatsioonijuht päästetööde juhile teatama:

- mis ja kui suures ulatuses põleb;
 - kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
 - millist teed pidi jõuab kõige paremini kannatanuteni (tulekoldeni) ning umbkaudne teepikkus (meetrites);
 - muud tulekahjuga kaasnevad ohud (plahvatusoht, mürgkemikaalid jms);
 - elektrivarustuse peakilbi ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) keskseadme asukohtadest ning tuletõrje veevarustusest.
- **Evakuatsioonijuht ei tohi lahkuda sündmuskohalt, kuna päästetööde juhil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.**

6. Evakuatsioonijuhtide ja evakuatsiooni liidrite kontaktid

6.1 Evakuatsioonijuht:

Nr.	Evakuatsioonijuht	Telefon
1	Infolaua töötaja	
2	Kassatöötaja	
3	Direktor	
4	Korraldusjuht	

6.2 Evakuatsiooni liider/liidrid:

Evakuatsiooniala	Evakuatsiooni liider
Saalid	Saali töötajad
Kohvik	Kohviku töötajad
1. korrus	Vahetuse vanem/määratakse jooksvalt
2. korrus	Vahetuse vanem/määratakse jooksvalt
3. korrus	Vahetuse vanem/määratakse jooksvalt
4. korrus	Vahetuse vanem/määratakse jooksvalt
Keldrikorrus	Vahetuse vanem/määratakse jooksvalt

6.3 Muud olulised kontaktid:

Häirekeskus: telefon 112.

Muu:.....

.....

7. Igaaastane evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus

7.1 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse täitmise kord

7.1.1 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:

7.1.1.1 tulekahju korral tegutsemise plaani vastavus eesmärgile;

7.1.1.2 töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

7.1.2 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa seisneb töötajate täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest ja tulekahjuõppuse korraldusest informeerimises. Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.


7.1.3 Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppusel peavad osalema kõik hoones töötavad isikud. Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille raames korraldatakse üle nende ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust. Samuti tutvustatakse tuleohutusnõudeid ning viiakse läbi asjakohane juhendamine uute töötajate tööle asumisel.


- **Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus tuleb läbi viia vähemalt üks kord aastas.**


7.2 Iga-aastase evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse tabel


Aasta	Teoreetiline osa	Praktiline osa	Läbiviija

LISA 1. Evakuatsiooniskeemid

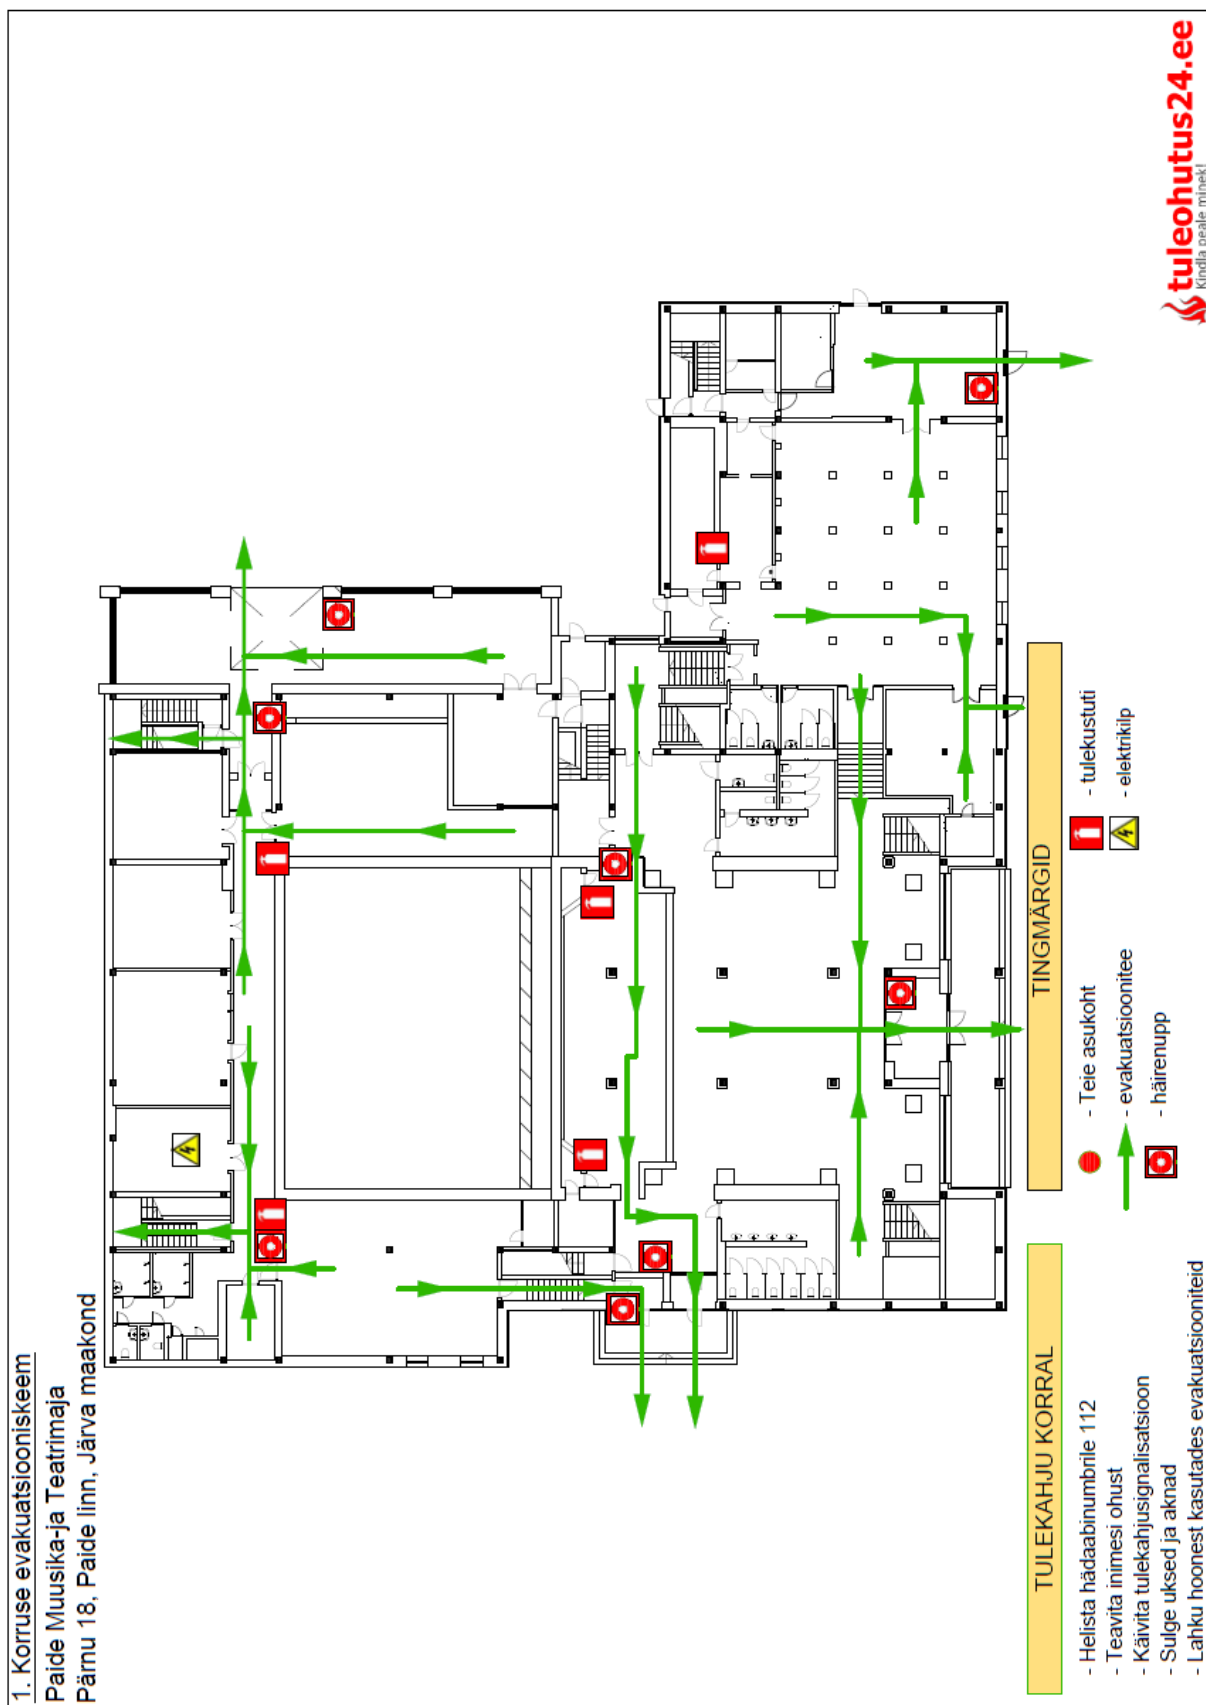

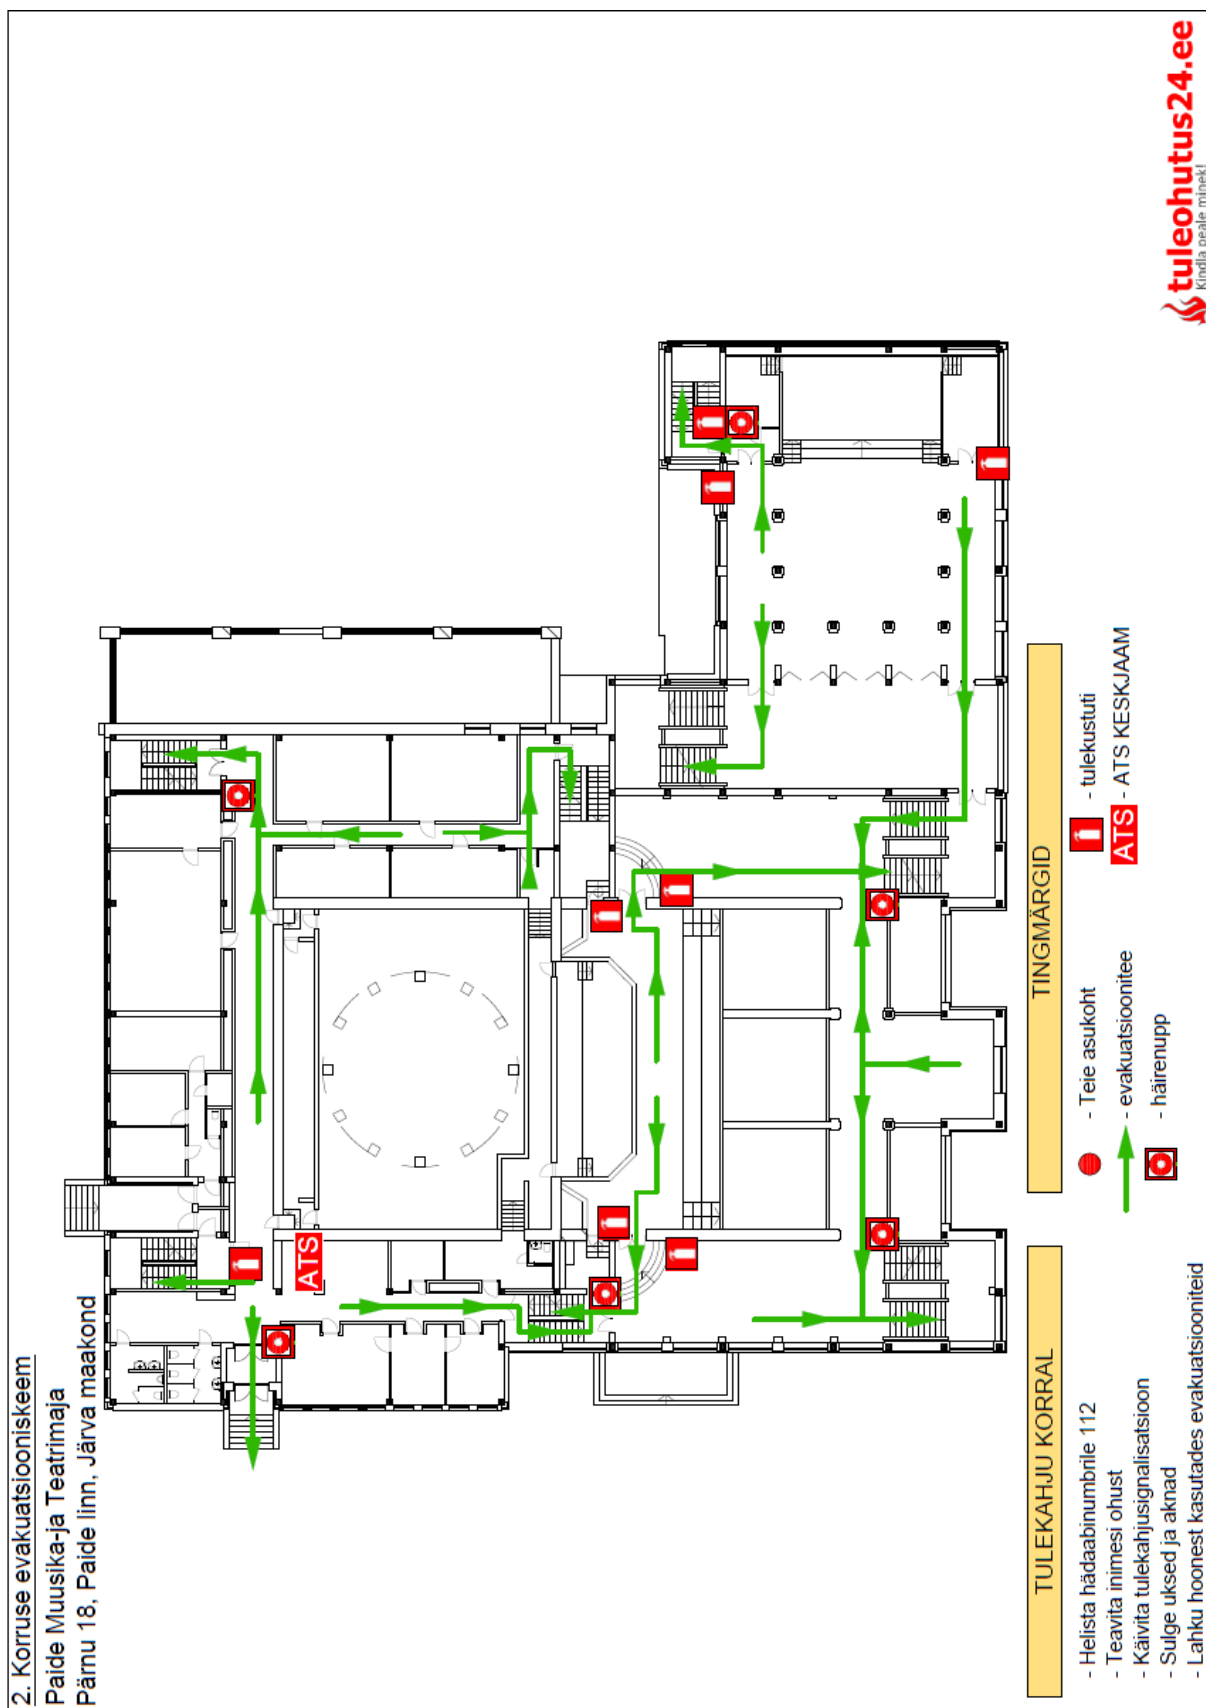

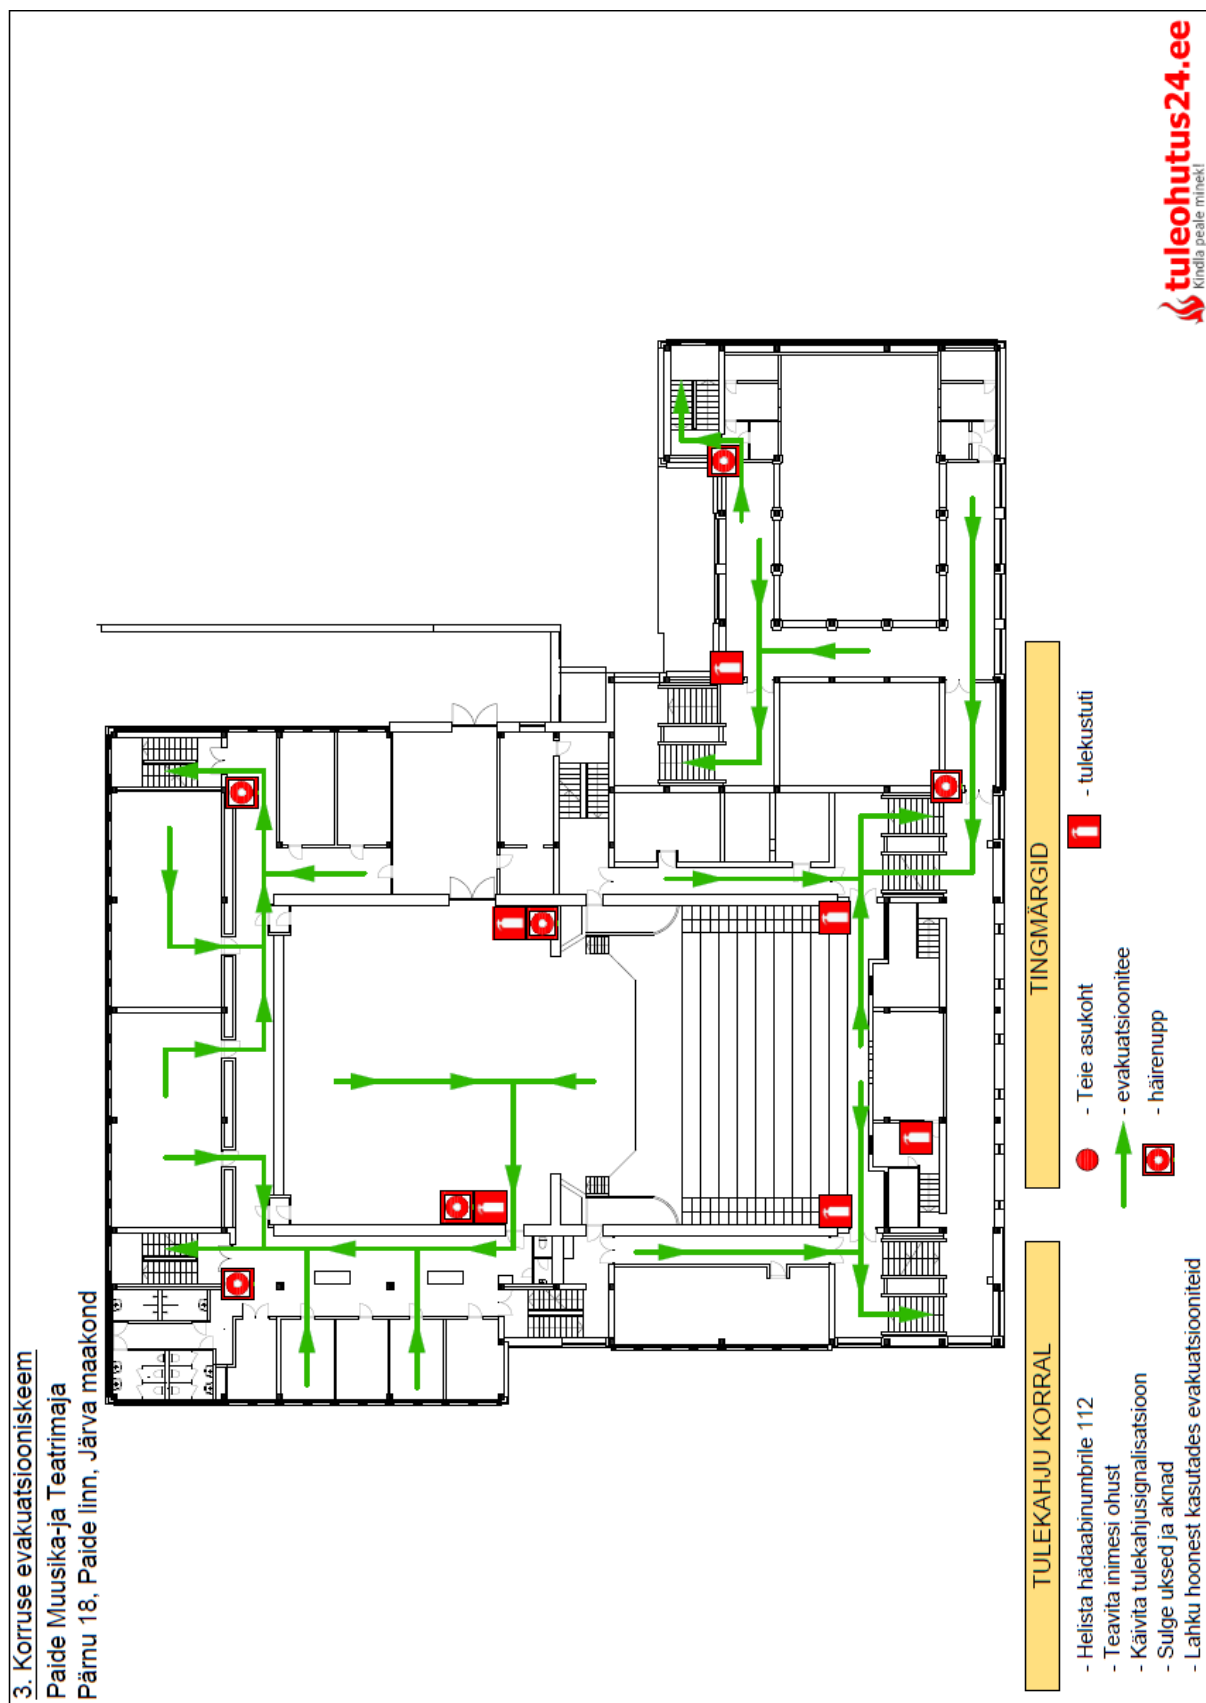

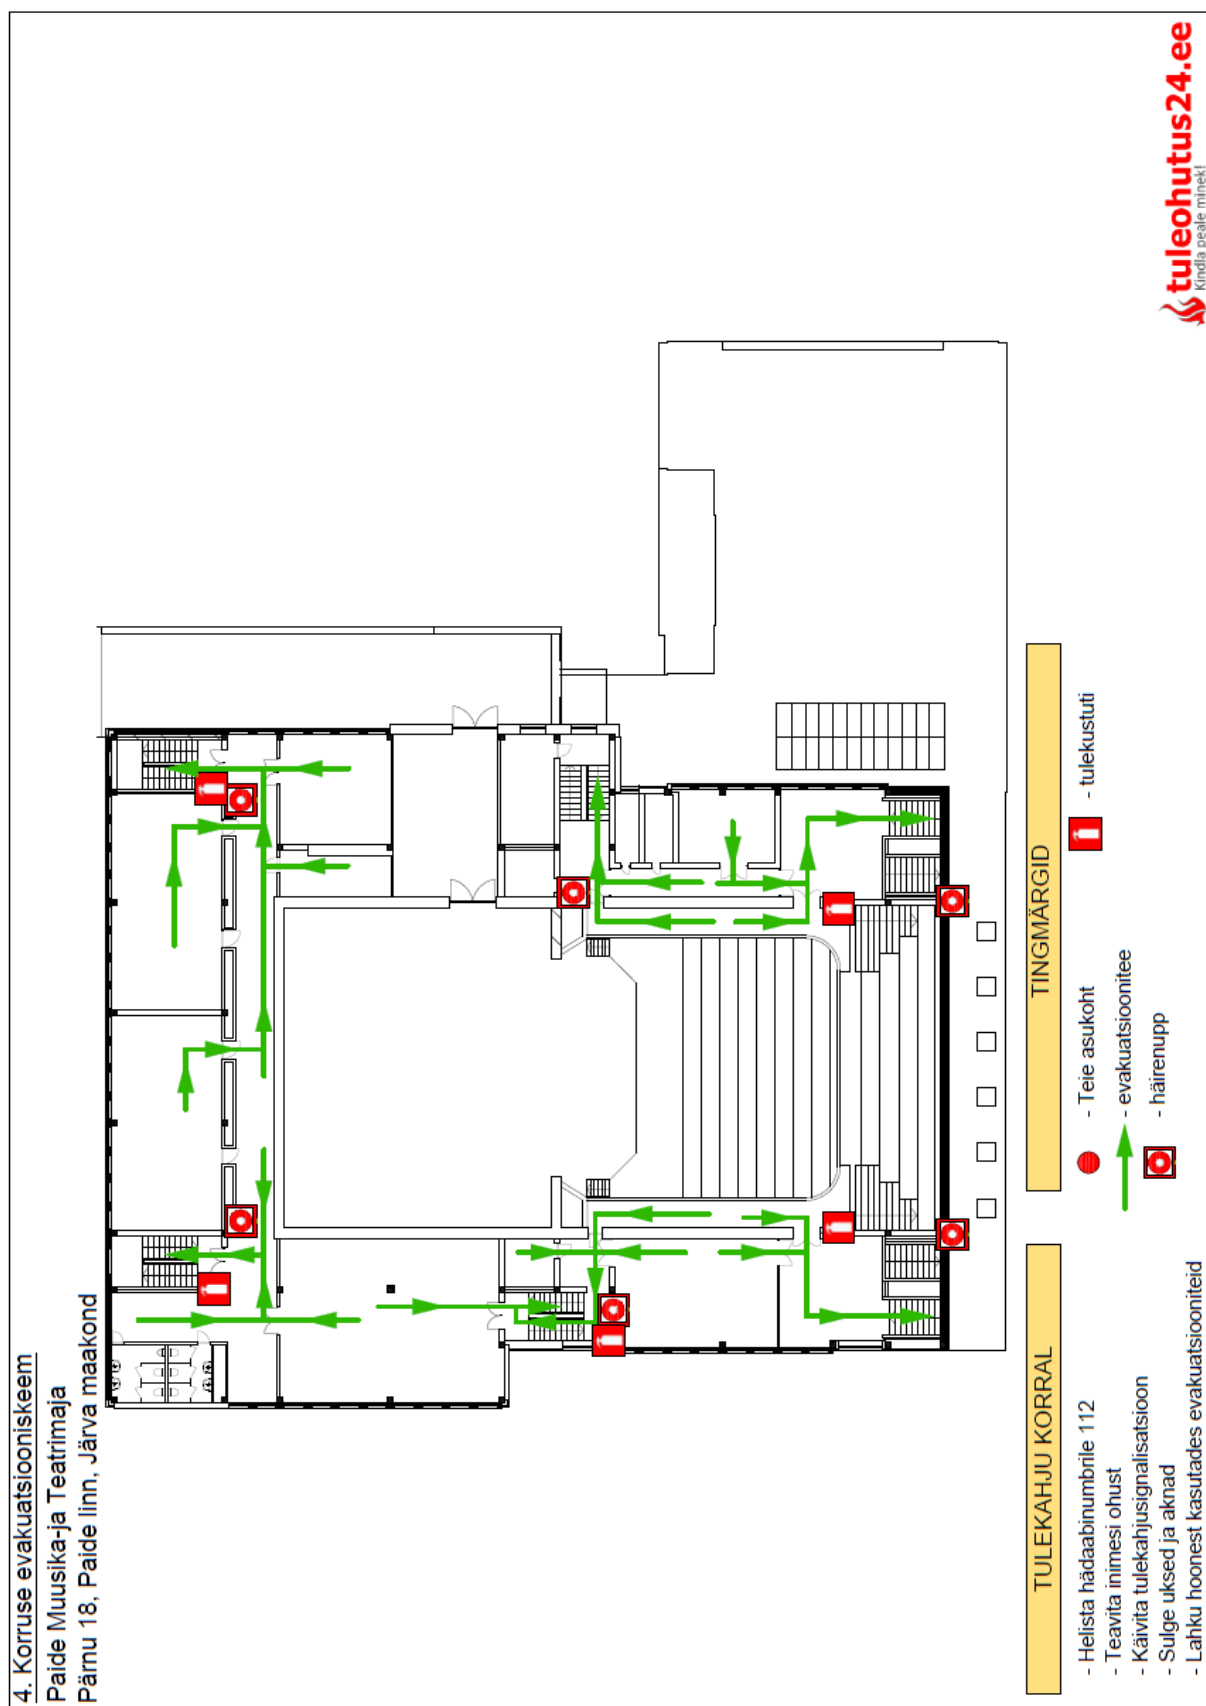

„Olen tutvunud ja saanud aru käesolevast tulekahju korral tegutsemise plaanist ning kohustun seda järgima.“

[illegible]

[illegible]